


## РЕМкомплект для трансформатора ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМФ - производство

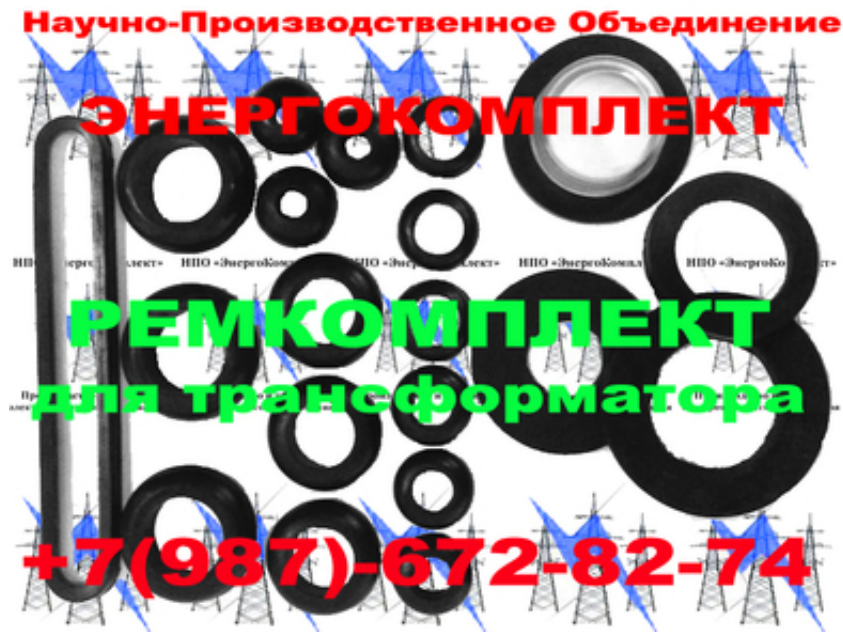

Пенза, Россия

Производство ремкомплекты для трансформатора:

16 кВА; 25 кВА; 40кВА; 63 кВА; 100 кВА; 160 кВА; 250 кВА; 400 кВА; 630 кВА; 800 кВА; 1000 кВА; 1250 кВА; 1600 кВА; 2500 кВА; 4000 кВА - от НПО ЭнергоКомплект. ИНН 2130132259

Ремонтный ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ трансформатора состоит из наборных уплотнительных резиновых колец, втулок и прокладок. Ремонтный ЭНЕРГОКомплект РТИ для трансформаторов используют при капитальном ремонте трансформатора, а также при осуществлении его ревизии.

Научно-Производственное Объединение "ЭнергоКомплект" изготавливает:

Ремкомплект для трансформатора 16 ква

Ремкомплект для трансформатора 25 ква

Ремкомплект для трансформатора 40 ква

Ремкомплект для трансформатора 63 ква

Ремкомплект для трансформатора 100 ква

Ремкомплект для трансформатора 160 ква

Ремкомплект для трансформатора 250 ква

Ремкомплект для трансформатора 400 ква

Ремкомплект для трансформатора 560 ква

Ремкомплект для трансформатора 630 ква

Ремкомплект для трансформатора 720 ква

Ремкомплект для трансформатора 800 ква

Ремкомплект для трансформатора 1000 ква

Ремкомплект для трансформатора 1250 ква  
Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Ремкомплект для трансформатора 1600 ква

Ремкомплект для трансформатора 2000 ква

Ремкомплект для трансформатора 2500 ква

Маслобензостойкая трансформаторная резина

Заводская комплектация на ремкомплект для трансформатор отличается в зависимости типа трансформатора (ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМФ, ТМВМ, ТМГФ и д. р) как и его цена.

**ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ** применение ремкомплекта трансформатора:

- ремонт трансформатора с выниманием активной части;
- ремонт трансформатора без вынимания активной части;
- замена проходных изоляторов по ВН и НН;
- образование сколов и трещин на изоляторах;
- течь масла из под прокладок или втулок;
- дефект уплотнительных прокладок или втулок

**ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ** применение ремкомплекта трансформатора:

- проведение стандартной (обязательной) процедуры по протягиванию болтовых соединений;
- спустя 12 месяцев с момента последней замены резиновых уплотнений трансформатора

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Кудряшев Андрей**

**+7(8352) 37-91-22**

**Кабельный проезд, д.1а, стр.3**